



Le ispezioni alle strutture di Fase I e relativi finding

Angela Del Vecchio

24/05/2018

Dichiarazione di trasparenza/interessi*

Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l'AIFA

| Interessi nell'industria farmaceutica | NO | Attualmente | Da 0 a 3 anni precedenti | oltre 3 anni precedenti |
|---|----|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <i>INTERESSI DIRETTI:</i> | | | | |
| 1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una società farmaceutica | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> obbligatorio |
| 1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo di un prodotto farmaceutico | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> obbligatorio |
| 1.3 Impiego per una società: altre attività | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 2. Consulenza per una società | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 3. Consulente strategico per una società | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 4. Interessi finanziari | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 5. Titolarità di un brevetto | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| <i>INTERESSI INDIRETTI:</i> | | | | |
| 6. Sperimentatore principale | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 7. Sperimentatore | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |
| 9. Interessi Familiari | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> facoltativo |

* **Angela Del Vecchio**, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli esperti.

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso>

Riferimenti normativi

Determina AIFA n. 809/2015 del 19 giugno 2015

“Requisiti minimi per le strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni di fase I”

Determina AIFA n. 451/2016 del 29 marzo 2016

“Modalità di autocertificazione dei requisiti minimi delle strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni cliniche di fase I”

Guideline for good clinical practice E6(R2)

EMA/CHMP/ICH/135/1995, 15 December 2016 (ICH GCP E6 (R2)).

...e agenzie dei governi di tutto il mondo ed è stato finanziato negli ultimi giorni in
definizione del budget per la spesa farmaceutica entrato in vigore proprio
prezzamenti e critiche.

[Continua](#)

18/04/2017

[Vai all'archivio »](#)

Campagna E
novembre 20

Pubblicazioni

L'uso dei farm
settembre 20

09/04/2017
La Stampa



e di una sanità universale

zia Italiana del Farmaco, Stefano Vella, sul Servizio Sanitario Nazionale come bene

La nuova sfida: il mercato unico dei medicinali

Intervista al Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Mario Melazzini, sulla candidatura di
Milano ad ospitare l'EMA

[Rassegna quotidiana »](#)
[Archivio notizie su AIFA »](#)

**INDICAZIONI
AIFA
LA RICERCA
INDIPENDENTE**

**STRUTTURE
DI FASE I**

**BANCA DATI
FARMACI**

**Simposio GVP AIFA
sulle ispezioni di
Farmacovigilanza
Roma, 15 Novembre 2016**

**AMM
TR**

**ISI DECISIONALI
ET FARMACI**

**Farmaci
sottoposti a
monitoraggio**

**Per TE e per ME,
Mamma.**

**Segnalazioni
reazioni avverse**

**LEGI
FARMA**



Strutture di Fase I | AIFA Agenz X +

www.aifa.gov.it/node/19695

AIFA Attività Pillole dal Mondo Concorsi Bandi Modulistica Open Data Position Paper News Banca Dati Farmaci Farmaci-line Intranet RAM

Cittadino Operatore Azienda Area stampa Servizi online

Home » Attività » Ispezioni » Ispezioni GCP

Attività

- Registrazione
- Farmacovigilanza
- Vaccini
- Difetti di qualità
- PCA - Programma di controllo annuale
- Carenze e indisponibilità
- Batch Release per i medicinali immunologici e i medicinali derivati dal sangue e dal plasma (umano)
- Revoche di AIC su rinuncia del Titolare
- Contrasto al crimine farmaceutico
- Ispezioni**
 - Attualità
 - Ispezioni GCP**
 - Ispezioni GCP sulle Sperimentazioni Cliniche dei Medicinali
 - Strutture di Fase I**
 - Risposte ai quesiti più frequenti
 - Normativa
 - Attività dell'Ispektorato
 - Requisiti e Orientamenti per la qualità delle sperimentazioni
 - Simposio GCP - AIFA
 - Ispezioni GVP
 - Autorizzazioni officine
 - La buona pratica di fabbricazione

Strutture di Fase I

Strutture che conducono le sperimentazioni di Fase I: requisiti minimi

Con la Determina AIFA 890/2015 sono stati stabiliti i requisiti che devono possedere i centri clinici e i laboratori, sia pubblici che privati, che eseguono sperimentazioni di fase I di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

Il testo affronta anche il tema delle sperimentazioni di Fase I eseguite all'estero e delle sperimentazioni eseguite in strutture non conformi.

Le sperimentazioni di Fase I eseguite all'estero i cui risultati vengono presentati all'AIFA quali parte di un dossier per l'AIC, devono essere condotte in strutture, inclusi i laboratori, con requisiti almeno equivalenti a quelli della determina.

Con la successiva Determina AIFA 451/2016 sono state stabilite le modalità che devono seguire le strutture di Fase I per notificare all'AIFA il possesso dei suddetti requisiti.

L'autocertificazione deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'attività del centro/unità/laboratorio di Fase I, tramite posta certificata, agli indirizzi: ispettorato-gcp@pec.aifa.gov.it , usc@pec.aifa.gov.it .


Con comunicazione successiva sul sito istituzionale dell'AIFA sarà stabilita la data da cui tali autocertificazioni dovranno essere inserite sull'Osservatorio nazionale sulla Sperimentazione clinica dell'AIFA (OsSC).

- Studi di Fase I. Determina AIFA definisce requisiti e procedure per i centri che conducono le sperimentazioni (20/04/2015)
- Sperimentazioni cliniche di Fase I: Determina AIFA inerente l'autocertificazione dei requisiti minimi delle strutture sanitarie (04/04/2016)
- Chiarimenti sulle Determine inerenti i requisiti delle Strutture di Fase I
- Chiarimenti sulle modalità di autocertificazione

Nelle more della pubblicazione della lista delle strutture autocertificate per le sperimentazioni cliniche di fase I su volontari sani e su pazienti tramite l'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali - ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Determina 809/2015 – si elencano le strutture autocertificate:

- Lista delle Strutture di Fase I autocertificate (aggiornamento al 26/04/2018)

Data aggiornamento: aprile 2018




Elenco delle Strutture di Fase I Autocertificate ai sensi della Determina AIFA n. 809/2015 suddivise per Regione

| Regione | Riferimento (Ospedale/IRCCS) presso il quale è collocata la struttura | Denominazione struttura di FASE I | Centro Clinico / Laboratorio di analisi | Studi clinici su pazienti / volontari sani | Città | Provincia | Data di avvio attività |
|----------------|---|--|---|--|--------------|-----------|------------------------|
| Abruzzo | STABILIMENTO INDUSTRIALE DOMPE' FARMACEUTICI | CENTRO DI SAGGIO BPL DOMPE' FARMACEUTICI SPA | Laboratorio di analisi | Pazienti - Volontari sani | L'Aquila | AQ | 24/10/2016 |
| Calabria | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" CAMPUS UNIVERSITARIO | CENTRO SPERIMENTAZIONI DI FASE I IN ONCOLOGIA MEDICA E ONCOEMATOLOGIA - UOC ONCOLOGIA MEDICA TRASLAZIONALE | Centro clinico | Pazienti | Catanzaro | CZ | 27/02/2017 |
| | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" CAMPUS UNIVERSITARIO | U.O.C. BIOCHIMICA CLINICA - LABORATORIO | Laboratorio di analisi | Pazienti | Catanzaro | CZ | 03/08/2017 |
| | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" CAMPUS UNIVERSITARIO | U.O.C. SERIZIO DI PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO EMATOLOGIA | Laboratorio di analisi | Pazienti | Catanzaro | CZ | 03/08/2017 |
| Campania | A.O.U. FEDERICO II | UNITA' DI TERAPIE INNOVATIVE PER MALATTIE GENETICHE E METABOLICHE | Centro clinico | Pazienti | Napoli | NA | 23/02/2017 |
| | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI" | UOC CLINICA OCULISTICA | Centro clinico e laboratorio di analisi | Pazienti | Napoli | NA | 13/09/2017 |
| | ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI FONDAZIONE G. PASCALE IRCCS | PROGRAMMA STUDI FASE I SC ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE MELANOMA, IMMUNOTERAPIA E TERAPIE INNOVATIVE | Centro clinico | Pazienti | Napoli | NA | 07/11/2017 |
| | ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI FONDAZIONE G. PASCALE IRCCS | PROGRAMMA STUDI FASE I SC SPERIMENTAZIONI CLINICHE | Centro clinico | Pazienti | Napoli | NA | 07/11/2017 |
| | ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI FONDAZIONE G. PASCALE IRCCS | PROGRAMMA STUDI FASE I SC MEDICINA DI LABORATORIO | Laboratorio di analisi | Pazienti | Napoli | NA | 07/11/2017 |
| Emilia-Romagna | AUSL DELLA ROMAGNA | LABORATORIO DI FASE I (c/o LABORATORIO A RISPOSTA RAPIDA FORLI') | Laboratorio di analisi | Pazienti | Forlì | FC | 19/06/2017 |
| | AUSL DELLA ROMAGNA | LABORATORIO DI FASE I (c/o LABORATORIO A RISPOSTA RAPIDA RAVENNA) | Laboratorio di analisi | Pazienti | Ravenna | RA | 19/06/2017 |
| | AUSL DELLA ROMAGNA | LABORATORIO DI FASE I (c/o LABORATORIO A RISPOSTA RAPIDA RIMINI) | Laboratorio di analisi | Pazienti | Rimini | RN | 19/06/2017 |
| | AUSL DELLA ROMAGNA | LABORATORIO DI FASE I (c/o UO MICROBIOLOGIA PIEVESESTINA - CE) | Laboratorio di analisi | Pazienti | Pievesestina | FC | 19/06/2017 |
| | AUSL DELLA ROMAGNA | LABORATORIO DI FASE I (c/o UO PATOLOGIA CLINICA PIEVESESTINA - CE) | Laboratorio di analisi | Pazienti | Pievesestina | FC | 19/06/2017 |
| | AUSL DI PIACENZA | DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA - AUSL DI PIACENZA | Centro clinico | Pazienti | Piacenza | PC | 20/12/2016 |
| | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - POLICLINICO | UNITA' OPERATIVA CLINICA DI FASE I GASTROENTEROLOGIA (COORDINATA DALL'UNITA' CENTRALE DI FASE I) | Centro clinico | Pazienti | Modena | MO | 03/10/2016 |
| | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - POLICLINICO | UNITA' OPERATIVA CLINICA DI FASE I ONCOEMATOLOGICA (COORDINATA DALL'UNITA' CENTRALE DI FASE I) | Centro clinico | Pazienti | Modena | MO | 03/10/2016 |

Strutture autocertificate

128 strutture di fase I

(dato aggiornato al 15.05.2018)

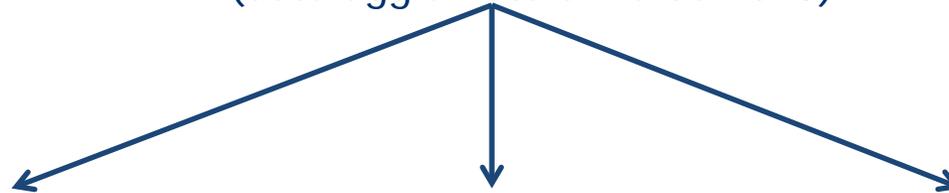

56 centri clinici

54 laboratori

18 centro clinico +
laboratorio



76 pubbliche


18 private

34 IRCCS
pubblico/privato


Strutture autocertificate

128 strutture di fase I


(dato aggiornato al 15.05.2018)

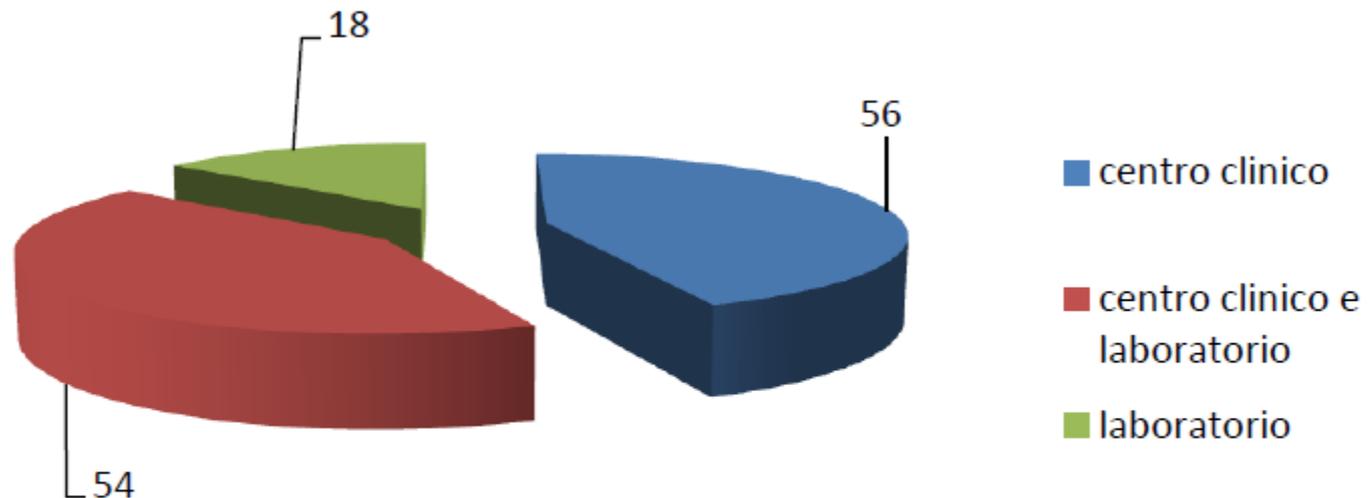

Tipologia di strutture autocertificate

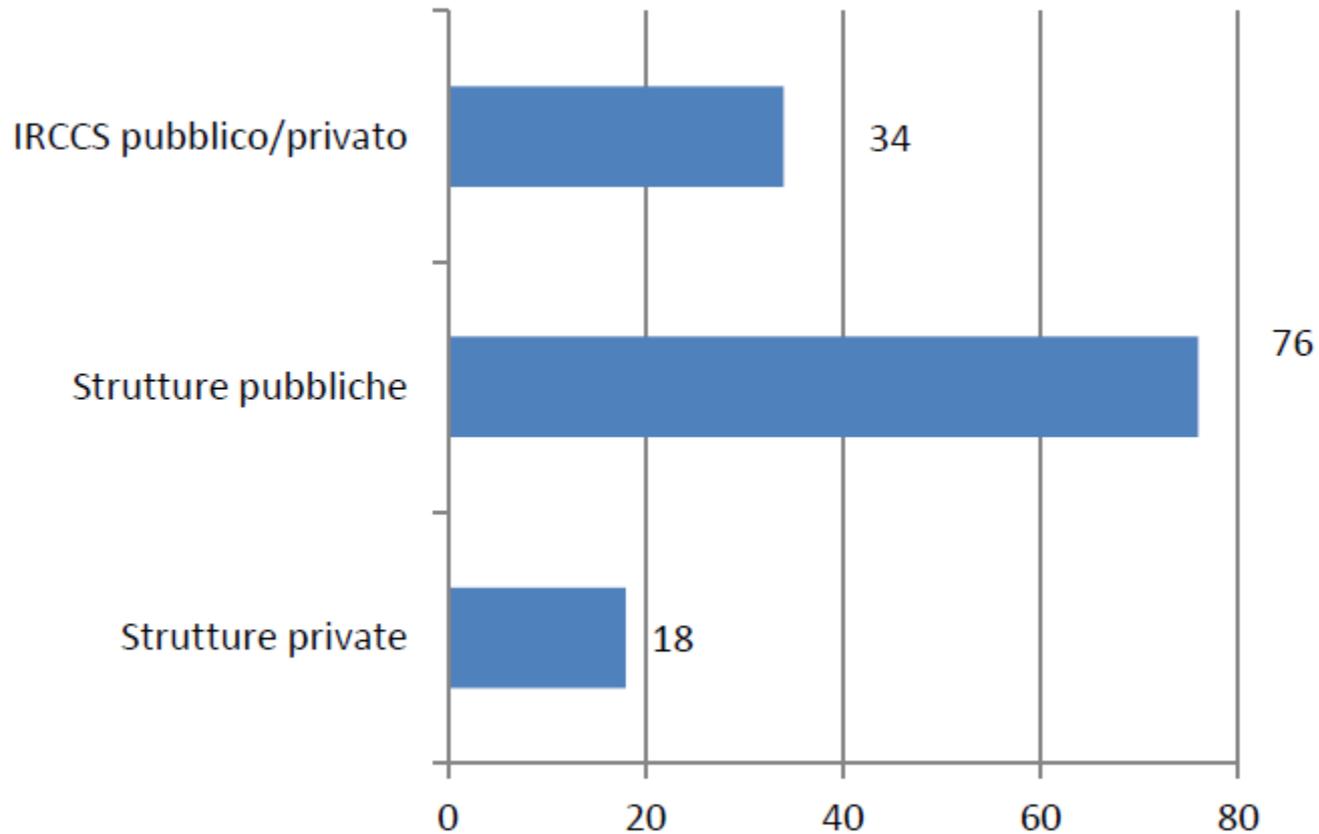

Strutture autocertificate con CTQT

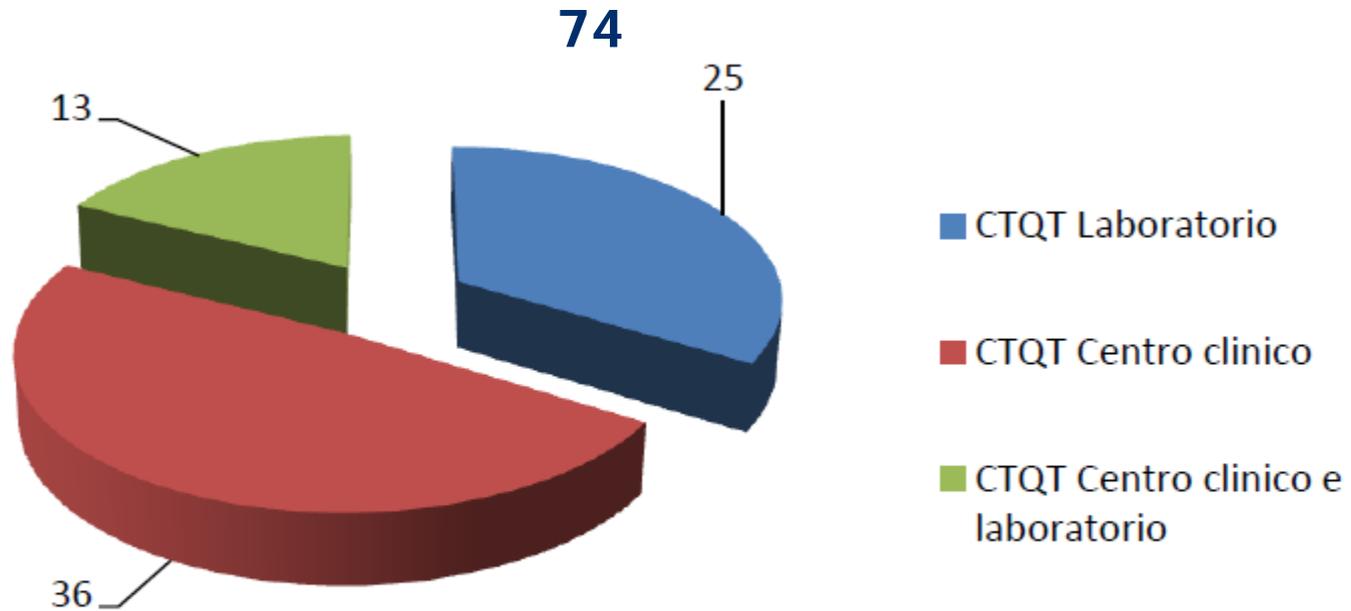

Strutture ispezionate

11 strutture + 1 FUP



21 centri clinici

15 laboratori



Overview del processo ispettivo

Il processo ispettivo comprende:

1. Riunione di apertura
2. Visita ai locali
3. Revisione della documentazione ed intervista al personale coinvolto
 - Sistema di Qualità e POS
 - Gestione delle emergenze
 - Personale e formazione
4. Riunione di chiusura

Strutture autosospese a seguito di ispezione



3 strutture (di cui 1 solo per il laboratorio)

Deviazioni principali

Organizzazione della struttura

Deviazione critica

La struttura organizzativa dell'Unità di Fase I con tre diversi Direttori Medici non è conforme alla Determina AIFA 809/2015. Inoltre la nomina dei Direttori Medici è stata effettuata soltanto recentemente rispetto alla data dell'autocertificazione.

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, 4, lettera b)

Deviazioni principali

Struttura e attrezzature

Deviazione critica

L'ambiente in cui vengono effettuate le operazioni di diluizione dei farmaci sperimentali per somministrazione parenterale, non soddisfa i requisiti microbiologici richiesti per i preparati che necessitano di sterilità.

Difatti, sebbene la cappa in dotazione, sotto cui vengono effettuate le operazioni di diluizione, sia a flusso laminare unidirezionale di grado A, tuttavia la stessa non è ubicata in un ambiente di grado B dotato di filtro con controllo particellare e microbiologico dell'aria e procedure di accesso. Sulla classificazione di tale ambiente peraltro non è stata fornita agli ispettori nessuna documentazione.

GCP-ICH: 2.12

F.U. XII ed., Norme di Buona Fabbricazione in Farmacia par. 11.1.1

Raccomandazione n.14, ottobre 2012 del Ministero della salute "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici"

Deviazione critica

L'Unità di Fase I non è ancora completamente attrezzata e manca di apparecchiature essenziali per essere avviata. Infatti non sono presenti:

- il sistema di telemetria per il monitoraggio centralizzato delle condizioni del paziente/volontario;
- l'elettrocardiografo;
- il locale medicheria è ancora privo di arredo;
- le due pompe per infusione (pompe volumetriche) non sono state ancora inserite nel sistema gestionale dell'ospedale di inventario e controllo e quindi non sono state ancora collaudate per l'utilizzo.

GCP ICH E6(R2): § 4.1.3, 4.2.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, punto 2, lettere c) ed e)

Deviazione maggiore

La procedura di controllo del carrello delle emergenze non è adeguata a garantire che il carrello sia completo nel contenuto. Il sigillo, costituito da nastro adesivo, non risulta adeguato a segnalare eventuali manomissioni.

GCP ICH E6(R2): § 2.3, 2.13, 4.1.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, 3, lettera g)

Deviazione maggiore

Il frigorifero $+2/8^{\circ}\text{C}$ utilizzato per i medicinali delle sperimentazioni di Fase I conservati in Farmacia ospedaliera non è dotato di allarme.

GCP ICH E6(R2): § 2.13, 4.1.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, punto 2, lettera f)

Deviazione maggiore

Sono state rilevate alcune carenze relative alle apparecchiature, in particolare:

- le apparecchiature in dotazione nell'area degenza, inclusa l'area dedicata agli studi di Fase I, non sono inventariate, pertanto le apparecchiature non sono fornite delle apposite etichette;
- non è previsto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e di calibrazione delle apparecchiature;
- le apparecchiature non sono provviste di etichette attestanti l'avvenuta manutenzione effettuata dell'Ufficio tecnico responsabile;
- il sistema di monitoraggio dei parametri vitali non è fornito di un collegamento remoto centralizzato;
- il frigorifero +4°C non è munito di strumento per la registrazione in continuo della temperatura.

GCP-ICH: 2.10; 2.13.

Determina AIFA n. 809/2015, All.1, App.1, cap. A), punto 2, lettera f) e All.1, App.2, cap. A), punto 3) lettera a).

Deviazioni principali

Sistema Assicurazione di Qualità

Deviazione critica

Il QA, al tempo dell'autocertificazione dell'Unità di Fase I, non possedeva i requisiti richiesti in conformità al DM 15 novembre 2011, art.3, come prescritto dalla Determina AIFA. In particolare non c'è documentazione che dimostri che il QA avesse documentata esperienza nel settore di Quality Assurance per GCP e che abbia effettuato i 15 giorni di attività formativa nell'ultimo biennio sempre per il medesimo settore. Il QA non possiede, inoltre, i requisiti di cui al suddetto decreto, art.5, per svolgere attività di auditor sulle sperimentazioni cliniche come riportato nella Job description.

GCP ICH E6(R2): § 2.8, 2.13, 4.1.3, 4.2.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, 4, lettera b)

DM 15 novembre 2011, art. 3 comma 1, lettera a)-4 e art.5

Deviazione critica

Non è stata rilevata una sistematica e documentata attività di assicurazione di qualità e, pertanto, il relativo sistema messo in atto dall'Unità di Fase I ispezionata è risultato non idoneo a soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla Determina Aifa n. 809/2015.

Inoltre, la documentazione relativa all'attività formativa teorica e pratica nel settore dell'assicurazione della qualità del QA non era disponibile presso il Centro.

GCP-ICH: 2.10; 2.13; 4.1.3.

DM 15 novembre 2011, art. 3, comma 1, lettera b), punti 1), 3) e 4).

Determina AIFA n. 809/2015, All. 1, App. 1, cap. A), punto 4, e cap. C); All. 1, App. 2, cap. B).

Deviazioni principali

Procedure Operative Standard

Deviazione critica

Le procedure in vigore presso l' Unità non descrivono in modo dettagliato tutte le attività svolte ed i singoli processi non sono sempre descritti in modo esauriente.

Le procedure, inoltre, non sono comprensive di istruzioni operative, né di moduli/modelli finalizzati alla dimostrazione della avvenuta attività.

GCP-ICH: 2.10; 2.13; 4.1.3.

Determina AIFA n. 809/2015, All.1, App.1, cap. C.

Deviazioni principali

Personale

Deviazione critica

Nello staff dell'Unità di Fase I sono mancanti le seguenti figure, essenziali per completare la dotazione del personale in conformità alla Determina AIFA n.809/2015:

- il medico farmacologo
- l'auditor
- il/i monitor per gli studi no-profit
- una persona con laurea in farmacia o CTF incaricata della gestione dei farmaci sperimentali

GCP ICH E6(R2): § 2.13, 4.1.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, punto 4, lettera b)

Deviazione maggiore

L'organizzazione del personale presenta le seguenti carenze:

- l'organigramma "Unità di Fase I " non permette di identificare il numero complessivo del personale coinvolto nella attività dell'Unità. Ad esempio non fornisce i nominativi di tutto il personale medico interessato (neurologi ed anestesisti) e conseguentemente non sono presenti i fascicoli (CV, attestati di corsi GCP e le job description) del personale non elencato in modo nominativo nell'organigramma;
- l'auditor risulta funzionalmente subordinato al Direttore Medico.

GCP-ICH: 2.13

Determina 809/2015, All.1, App.1, cap. A, punto 4, a), b) e f)

Deviazione maggiore

L'organigramma del Centro clinico di Fase I non risulta essere completo: i nominativi del personale, e le relative funzioni, non sono descritti (non sono definite le relazioni tra le diverse figure professionali e il conseguente ordinamento delle responsabilità).

GCP-ICH: 2.8; 2.10; 2.13; 4.1.1.

Determina AIFA n. 809/2015, All.1, App.1, cap. A), punto 4), lettera a).

Deviazioni principali

Formazione

Deviazione critica

Il personale medico indicato in organigramma come in servizio presso l'Unità di Fase I (eccetto il medico anestesista), sulla base della documentazione fornita, non ha ricevuto formazione sul supporto immediato delle funzioni vitali (Immediate Life Support – ILS) come richiesto dalla Determina AIFA. Inoltre tale personale medico non ha ricevuto formazione sugli standard del supporto avanzato delle funzioni vitali (ALS) essendo stata l'Unità di Fase I autocertificata anche per effettuare sperimentazioni con farmaci ad alto rischio che possono richiedere interventi di emergenza avanzati.

GCP ICH E6(R2): § 2.8, 2.13, 4.1.3, 4.2.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo B, lettera c)

Deviazione critica

Il sistema di gestione della formazione presenta le seguenti carenze:

- il personale medico, indicato in organigramma come in servizio presso l'Unità di Fase I, sulla base della documentazione fornita, non risulta che abbia ricevuto una formazione sugli standard del supporto avanzato delle funzioni vitale (ALS) sebbene l'Unità di Fase I si sia autocertificata anche per effettuare sperimentazioni con farmaci ad alto rischio che possono richiedere interventi di emergenza avanzati;
- la formazione, soprattutto quella sulle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP), appare carente in quanto non è documentato in modo dettagliato quali aspetti siano stati, di volta in volta, approfonditi nei corsi;
- il fascicolo personale del Farmacologo non presenta l'elenco dei training effettuati.

GCP ICH E6(R2): § 2.8, 2.13, 4.1.3, 4.2.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo B, lettera c)

Deviazioni principali

Laboratorio di Fase 1

Deviazione critica

Il laboratorio di analisi non possiede i requisiti minimi previsti dalla Determina AIFA n. 809/2015 e pertanto non può essere autocertificato. In particolare si dettaglia quanto rilevato nel corso dell'ispezione:

- non è disponibile uno specifico organigramma per la Fase I e quello fornito in fase pre-ispettiva non risulta essere completo in quanto non fa riferimento al personale del laboratorio;
- non è chiaro, né documentato in maniera univoca il nominativo del Responsabile del Laboratorio analisi di Fase I;
- non è definito se il QA del Laboratorio previsto dalla Determina sia la dott.ssa XX (già responsabile interno della qualità) o la dott.ssa YY già QA del centro clinico;
- non c'è alcuna dichiarazione che le procedure già in vigore presso il laboratorio siano applicabili anche per le attività di Fase I;
- le Job Description del personale di laboratorio coinvolto negli studi di Fase I non sono aggiornate con le attività per la Fase I;
- non sono presenti fascicoli del personale contenenti gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento sulle Norme di Buona Pratica clinica (GCP-ICH);
- non è prevista una formazione del personale sugli studi di Fase I;
- non è disponibile una lista che identifichi la strumentazione utilizzata nel caso di studi di Fase I.

Deviazione critica

L'autocertificazione presentata non è corretta in quanto non riporta tutti e 5 i laboratori coinvolti per effettuare analisi connesse con la Fase I, ma soltanto il Laboratorio di Patologia Clinica.

Determina AIFA 809/2015 e Determina AIFA 451/2015

Deviazione critica

Gli organigrammi dei laboratori di Fase I non risultano essere completi: i nominativi del personale, e le relative funzioni, non sono descritti (non sono definite le relazioni tra le diverse figure professionali e il conseguente ordinamento delle responsabilità).

Non sono presenti tutte le figure professionali previste dalla Determina AIFA 809/2015 (es. auditor esterno in possesso dei requisiti di cui al D.M 15.11.2011).

Non è presente per il personale una documentazione completa relativa a funzioni e responsabilità (Job description).

Il personale non è formato sulle Norme di Buona Pratica clinica (GCP-ICH).

Non è presente la documentazione dell'Ufficio Tecnico relativa alla manutenzione straordinaria eseguita sulle apparecchiature dei laboratori.

Non sono presenti POS specifiche per tutte le attività svolte (es.: gestione dei prodotti non conformi, gestione della comunicazione con il promotore delle sperimentazioni e con lo sperimentatore principale, gestione della documentazione della convalida dei metodi bioanalitici adottati).

GCP-ICH: 2.10; 2.13; 4.1.3.

Determina AIFA n. 809/2015, All.1, App.2, cap. B); App. 3, lettera a) e c).

Deviazione maggiore

Il sistema informatico utilizzato per la richiesta delle analisi dei campioni biologici e la ricezione dei relativi referti non consente di differenziare i campioni biologici in sperimentazione clinica da quelli raccolti nella normale pratica clinica.

GCP ICH: 2.10; 2.13.

Determina AIFA n. 809/2015, All.1, App.2, cap. A), punto 7).

Deviazione maggiore

La formazione del personale non è pianificata, infatti manca un piano di formazione che tenga conto delle esigenze specifiche anche al fine dell'aderenza ai requisiti della Determina AIFA (ad es. training per gli interventi di emergenza, per gli interventi di emergenza avanzati e training sulle GCP).

La relativa SOP è estremamente breve, generica e non contiene una pianificazione, non descrive nel dettaglio il processo con tutte le diverse tipologie di formazione ed argomenti da trattare e non prevede sistemi di verifica; inoltre non è previsto un training particolare per l'ingresso di nuovo personale nell'Unità di Fase I; la POS è limitata alla sola attività di training specifica su uno studio.

La formazione, soprattutto quella sulle GCP, appare carente perché troppo generale e non è documentato quali aspetti dettagliati sono stati di volta in volta approfonditi nei corsi.

I corsi di formazione sono stati tenuti per la stragrande maggioranza internamente e dalla QA stessa senza un contributo da parte di esperti esterni.

Inoltre non è presente una documentata evidenza che dimostri che il raggiungimento del numero ore di formazione annuale di ciascun membro dello staff sia continuamente supervisionato e pertanto sotto controllo.

GCP ICH E6(R2): § 2.8, 2.13, 4.1.3, 4.2.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, App. 1, paragrafo A, 4, lettera b) e paragrafo B

Deviazioni principali

Clinical Trial Center

Deviazione maggiore

Il Clinical Trial Center non è dotato di Procedure Operative Standard in accordo alle quali condurre le proprie attività. Inoltre non è dotato di monitor (con i requisiti del DM 15 novembre 2011 come richiesto dalla Determina AIFA) al fine di condurre l'attività affidatagli istituzionalmente di monitoraggio degli studi no-profit.

GCP ICH E6(R2): § 2.13, 4.1.3

Determina AIFA 809/2015, All. 1, paragrafo 3

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Dott.ssa Angela Del Vecchio
Direttore Ufficio Ispezioni GCP
phone: 0039 06 5978 4357
email: a.delvecchio@aifa.gov.it

w w w . a i f a . g o v . i t

